


## Skizze:

Serie I, 2 Abläufe zusammen geführt

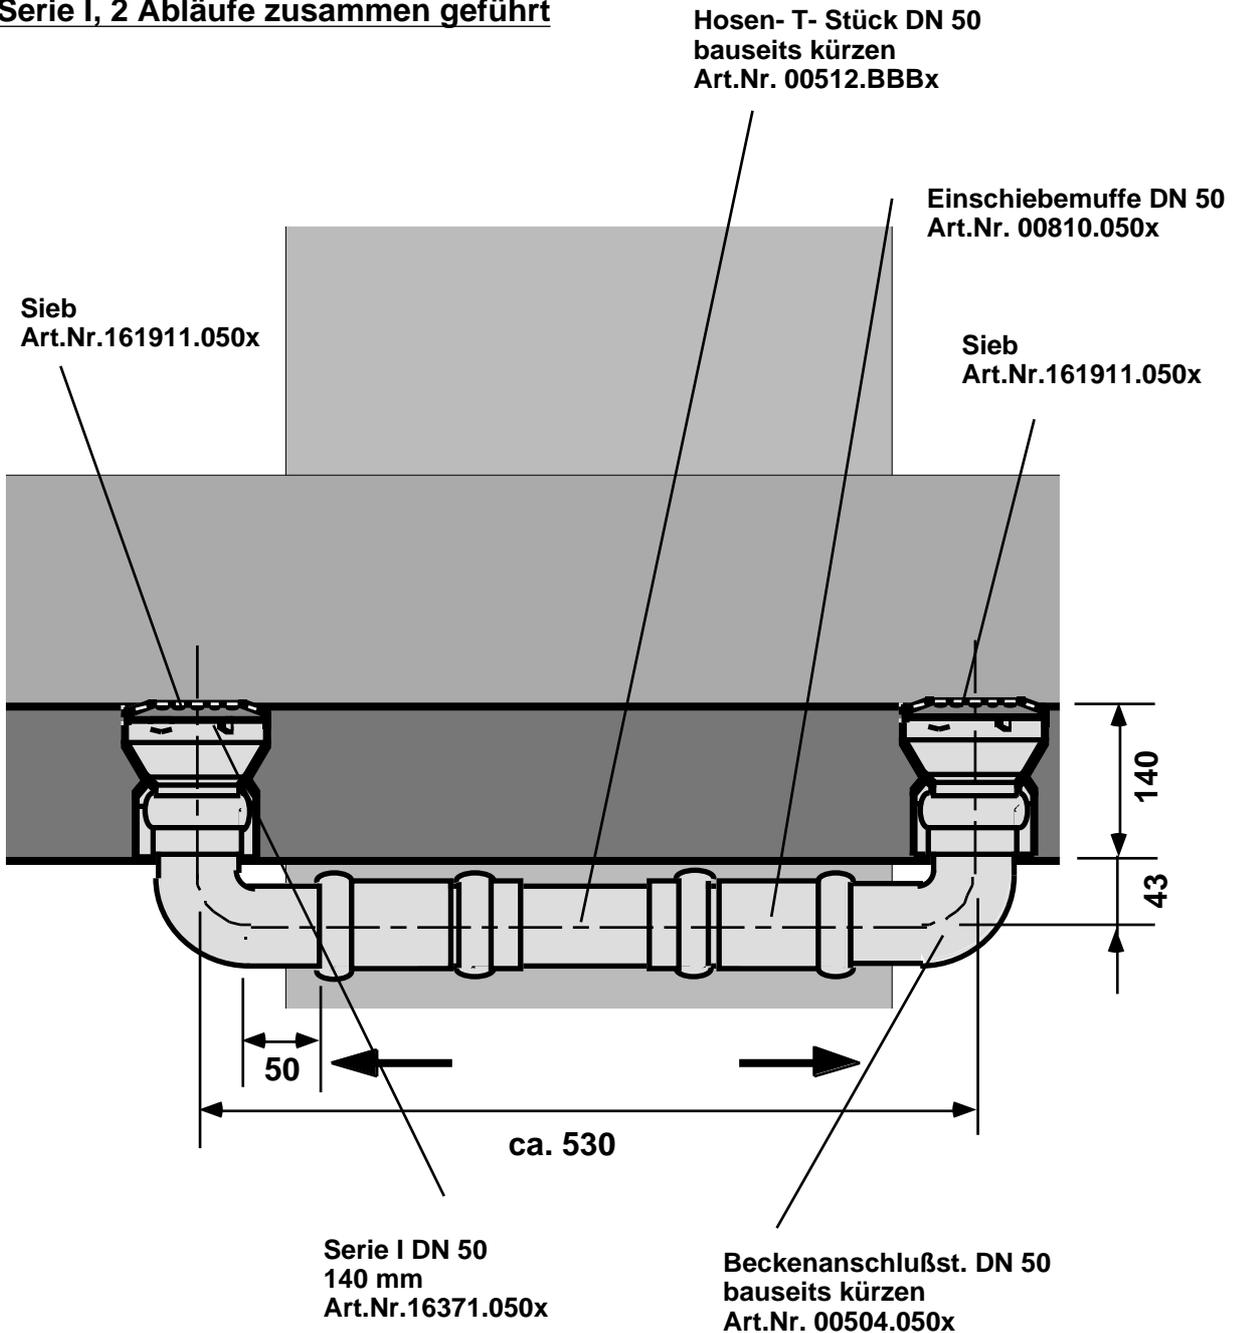

Alle Maße sind zu überprüfen.

Für jede Muffenverbindung sind die Dichtelemente zusätzlich zuberücksichtigen.

Abläufe für WU-Beton, bei anderen Aufbauten die Serie B mit quadratischen Sieb und Schalungsglocke verwenden.

Werden zusätzliche Abdichtungssysteme angewandt, bitte hier eine eventuelle Rücksprache mit dem Werk treffen.

nicht maßstäblich