



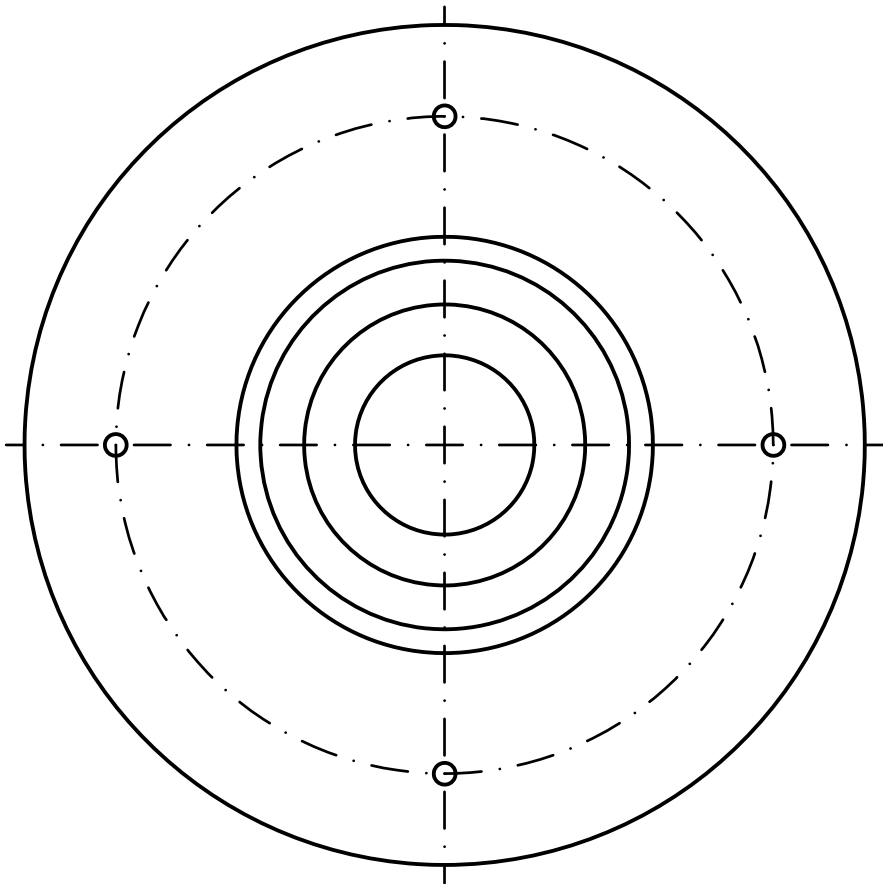


Rohrende leicht eingezogen

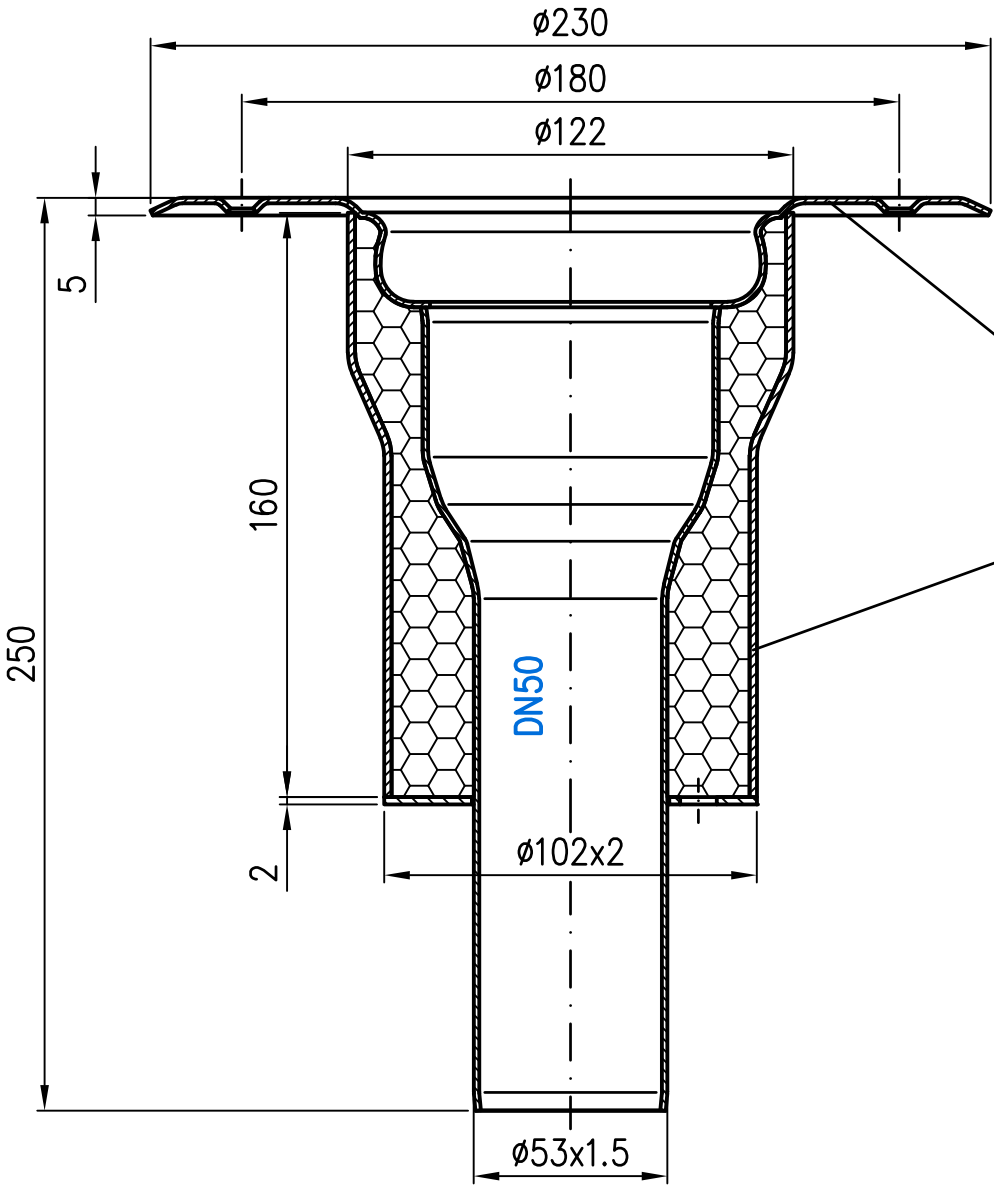

Ablauftopf DN50
Art.Nr. 15279.050X

Brandschutzhülse DN50
Zchnng.Nr. S902630 C

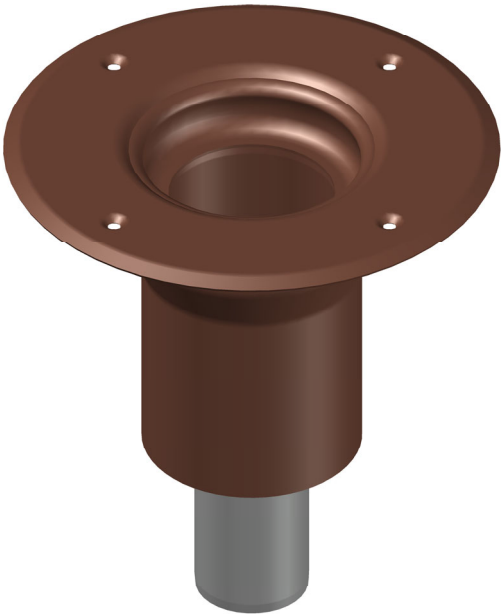

Prüfungsnummer:				Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und teilbeschichtet Dämmung: 2 K-PU-Schaum						
				Maßstab 1:2	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Ablauftopf DN50				
				2022	Tag	Name	Auslauf senkrecht			
				Gez.	14.03.	Koeh				
				Gepr.	17.03.	He				
				Norm.	29.03.	Schm	EDV – Art.Nr. 15280.050X			
							15280.050X.DWG			
							Bauvorhaben			
Index	Änderung	Tag	Name							