


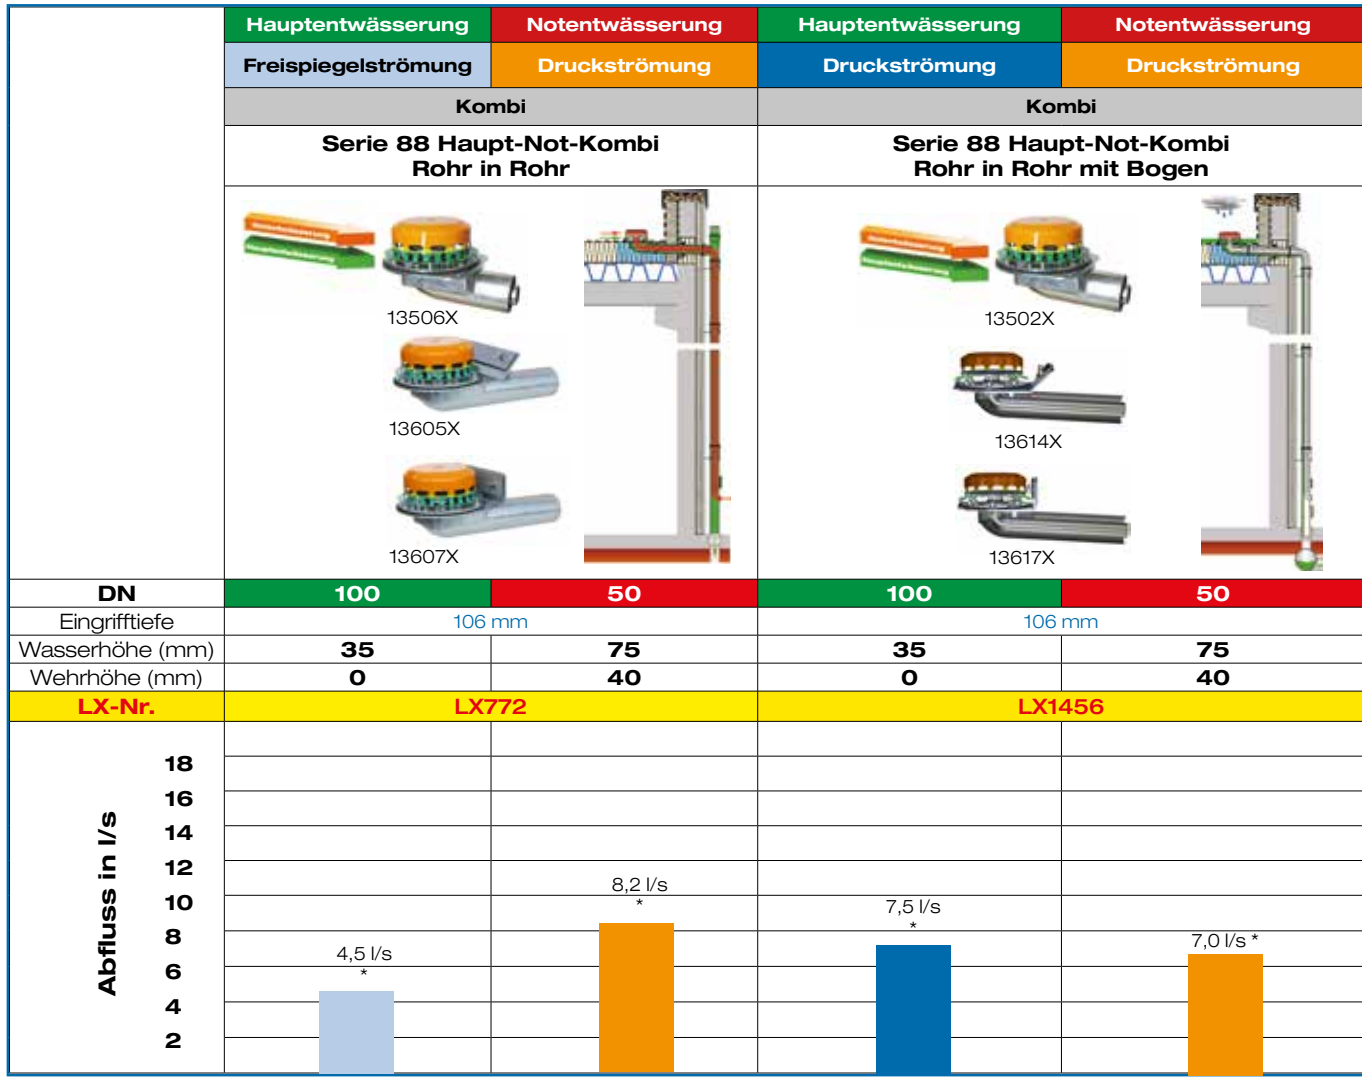
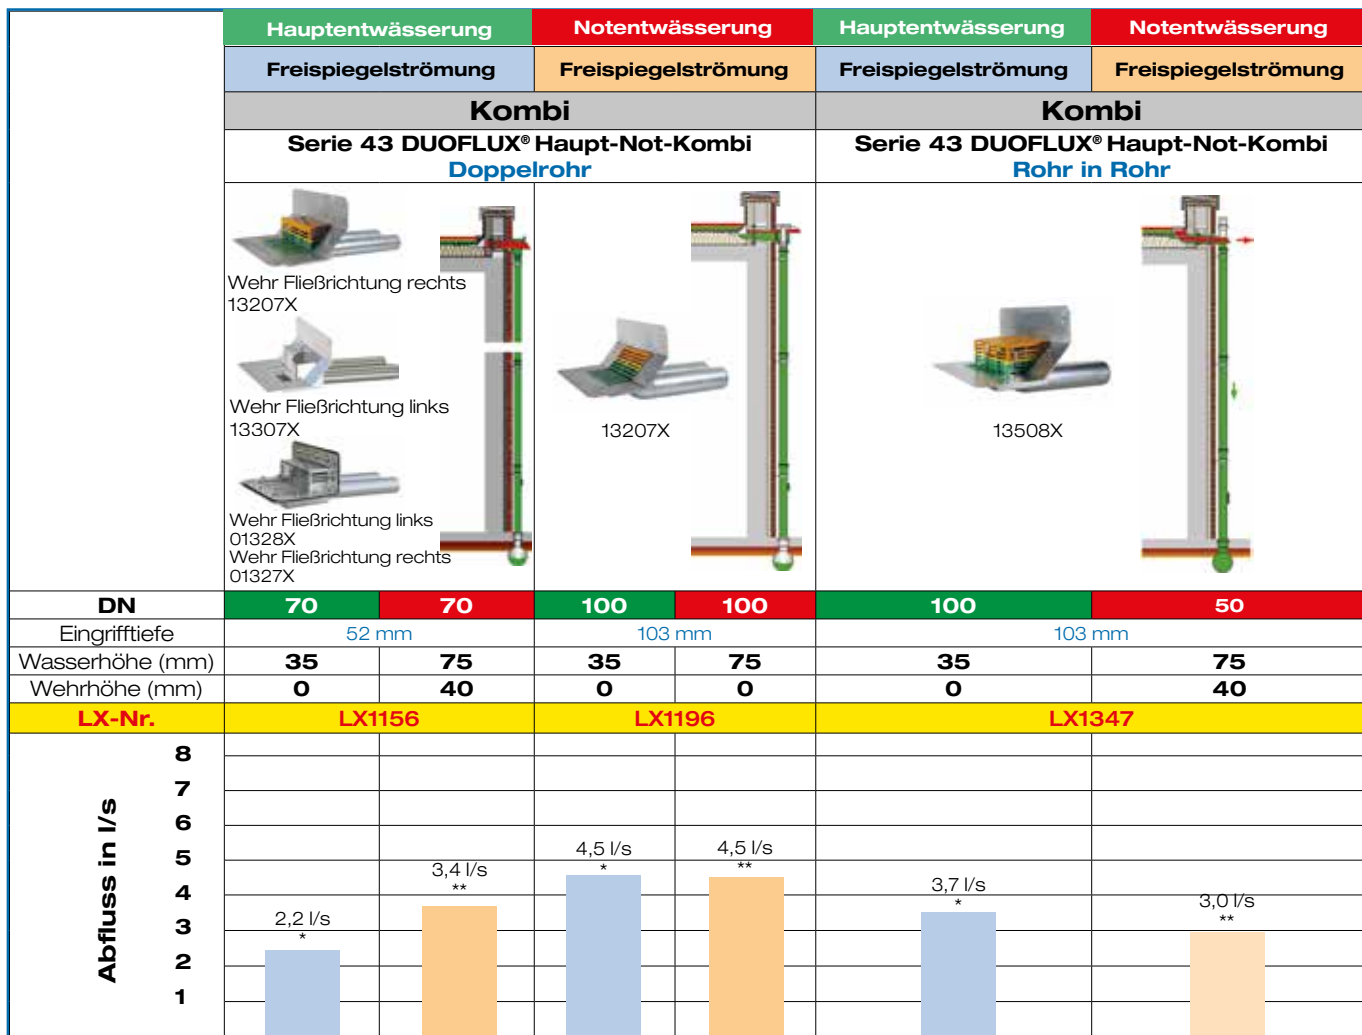
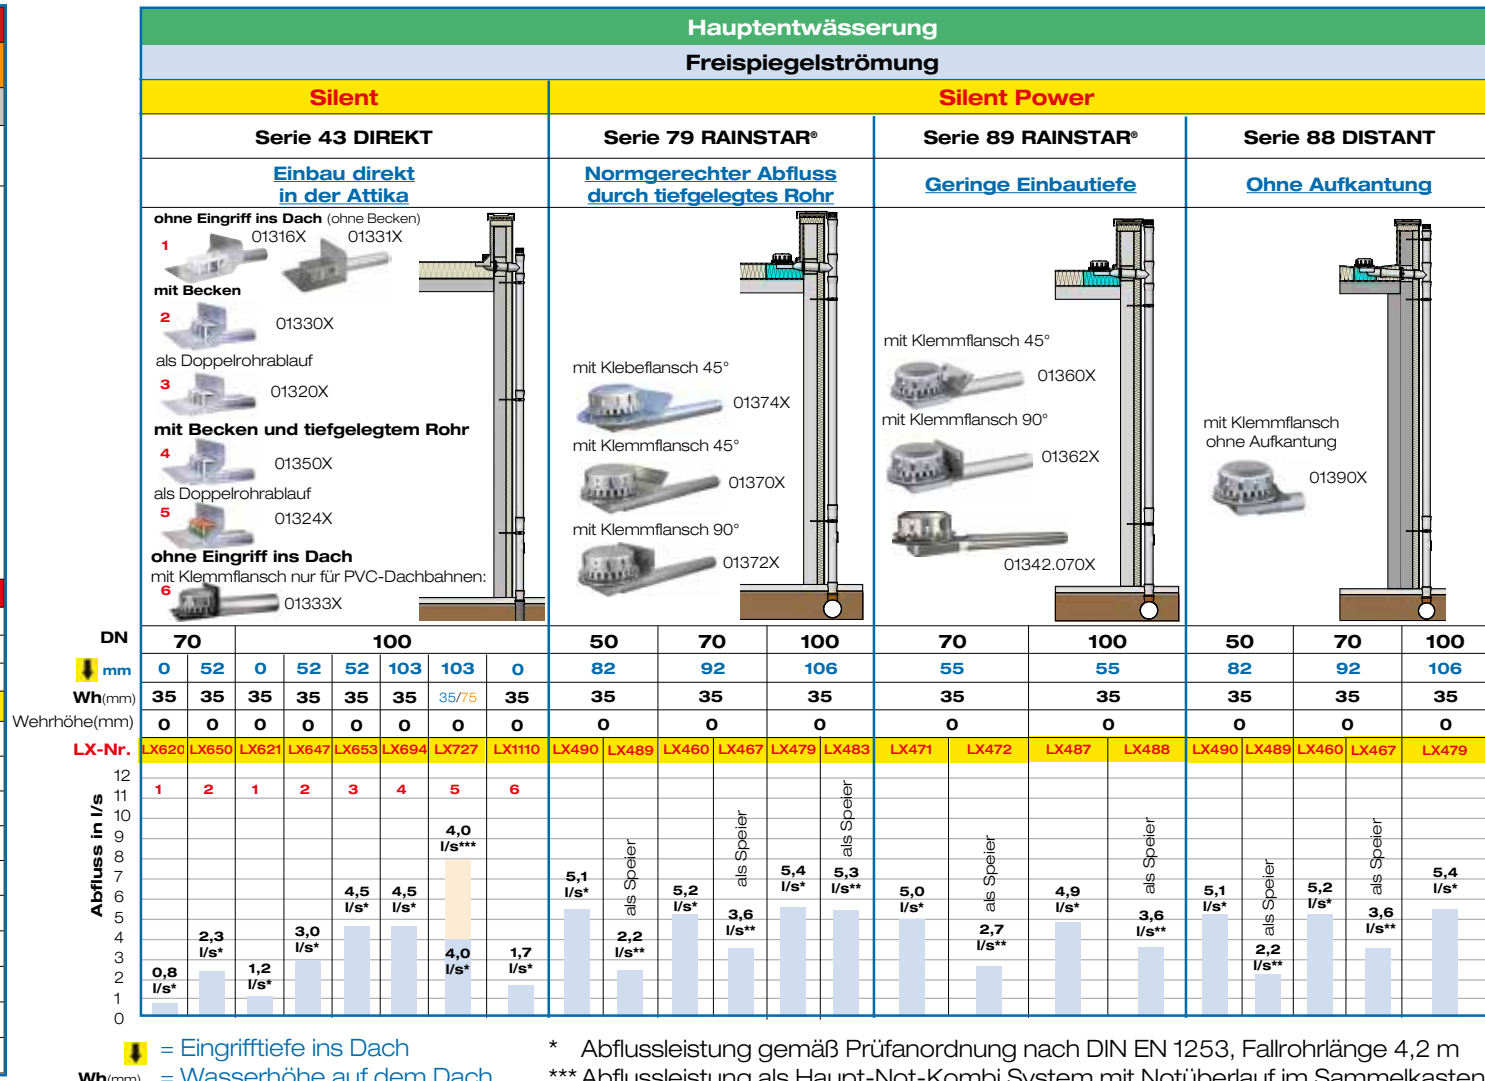


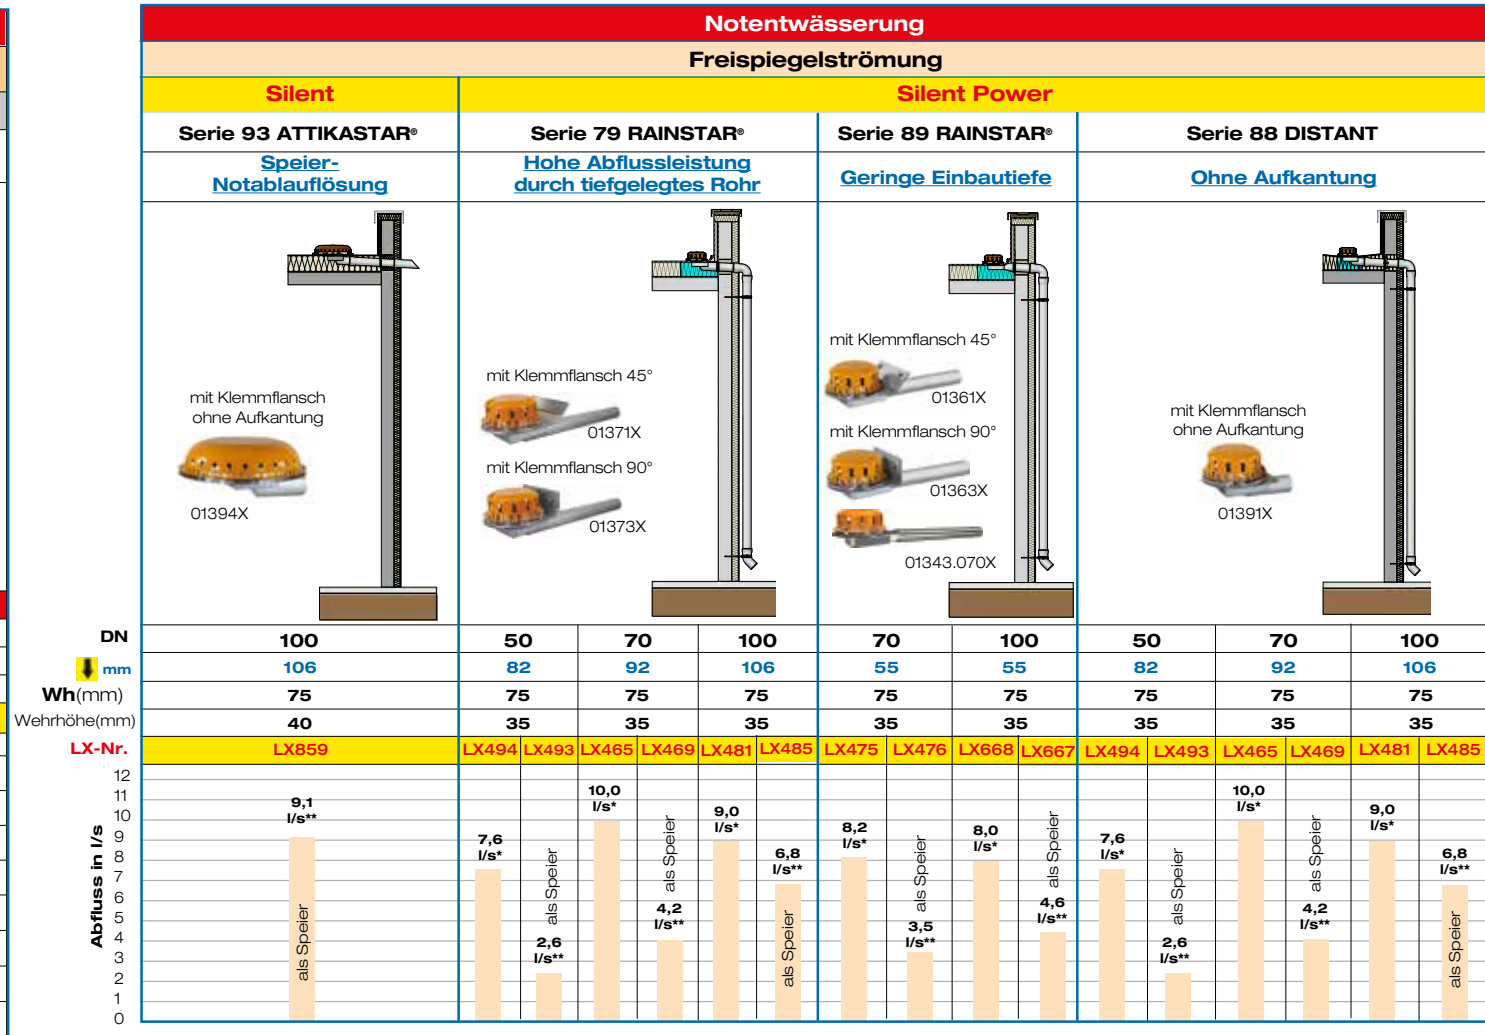



* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

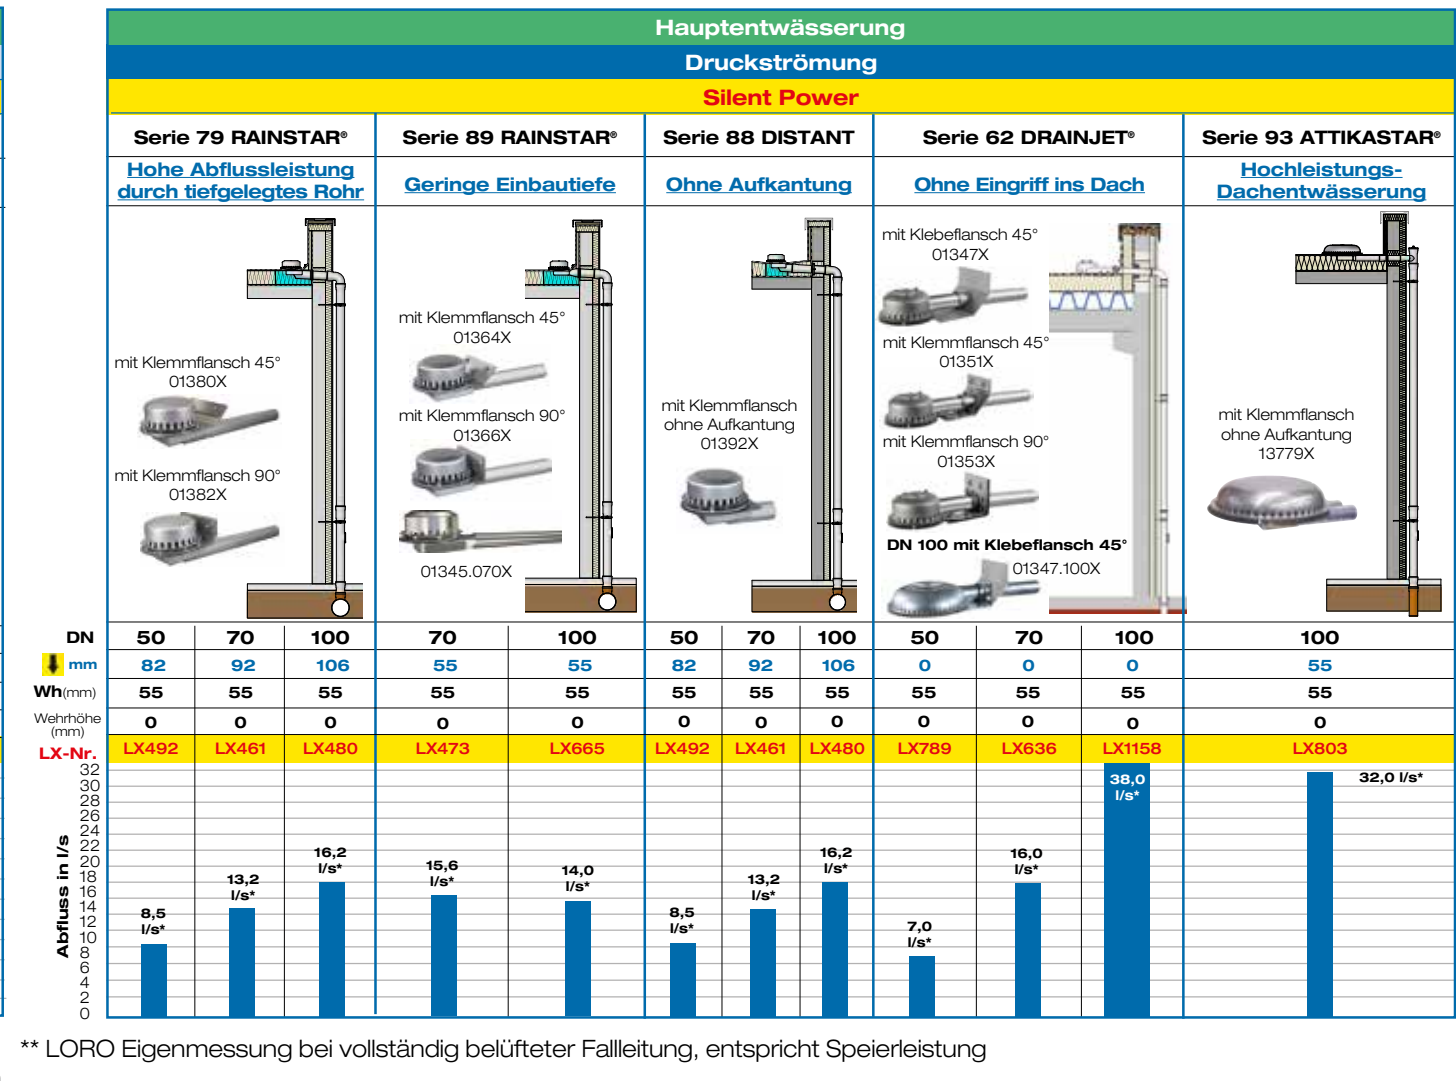

Wh (mm) = Eingrifftiefe ins Dach
Wh (mm) = Wasserhöhe auf dem Dach
* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
*** Abflussleistung als Haupt-Not-Kombi System mit Notüberlauf im Sammelkasten

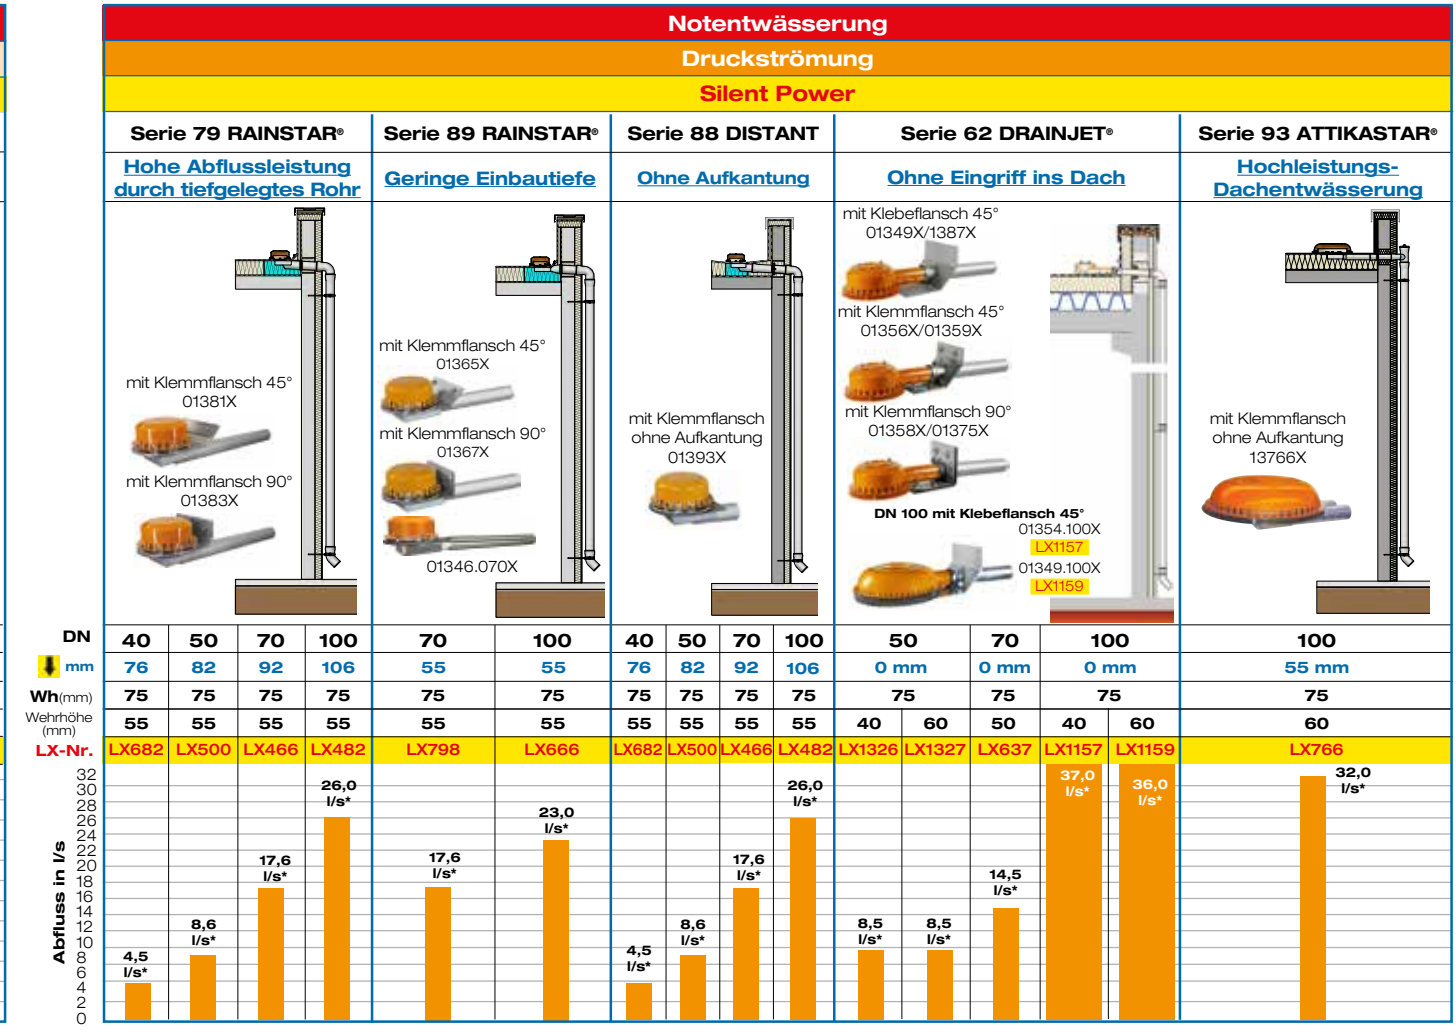

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

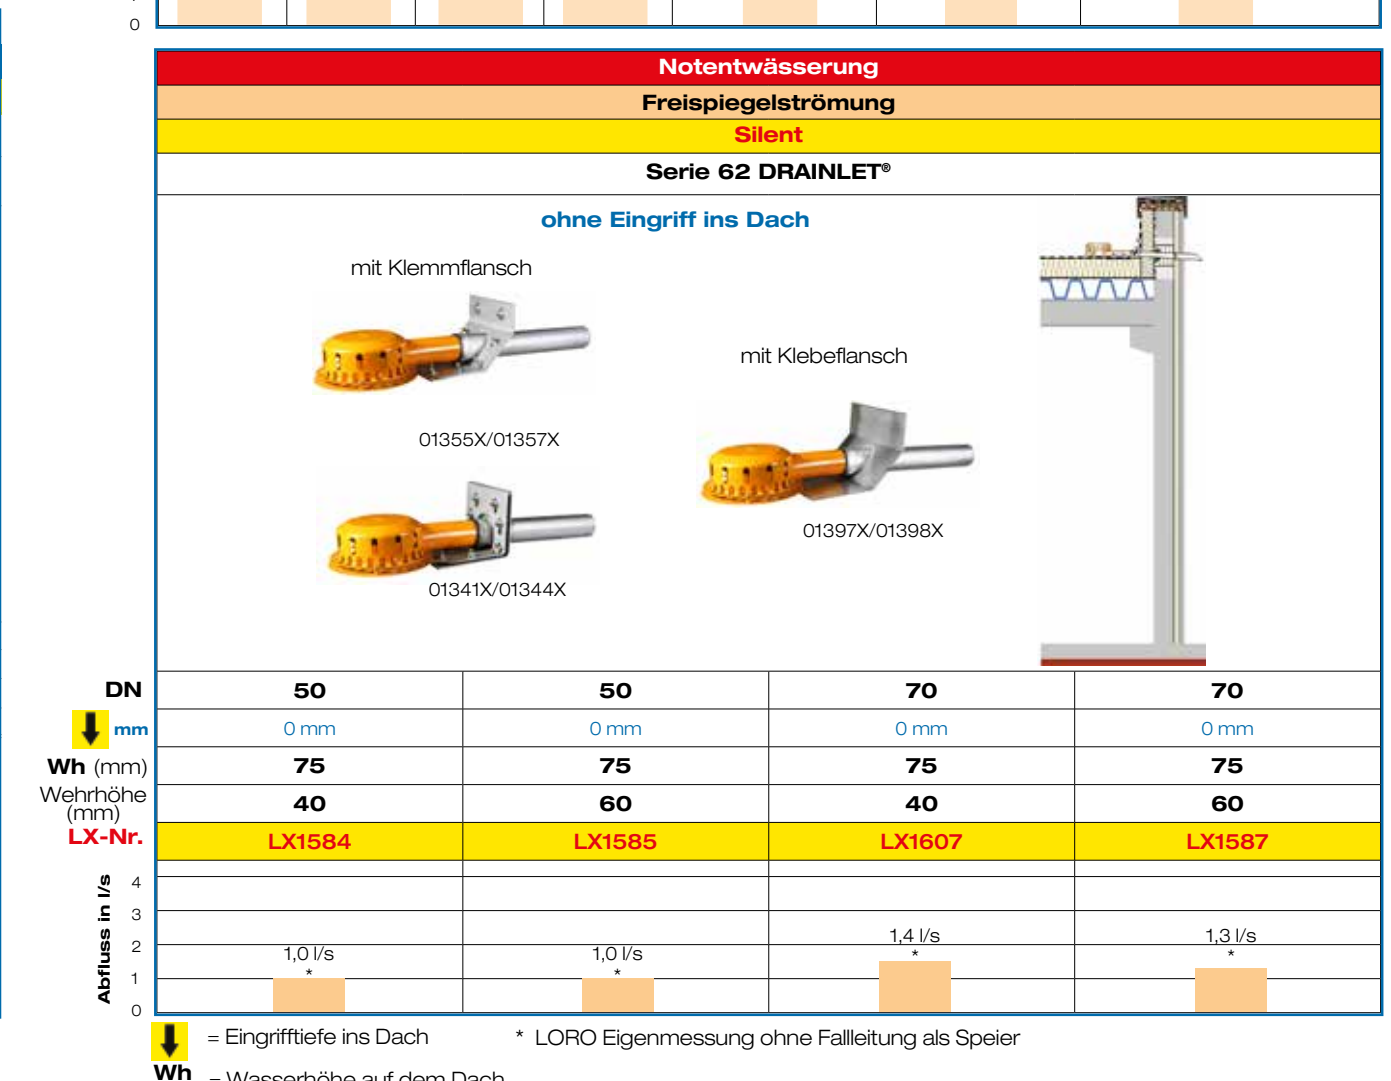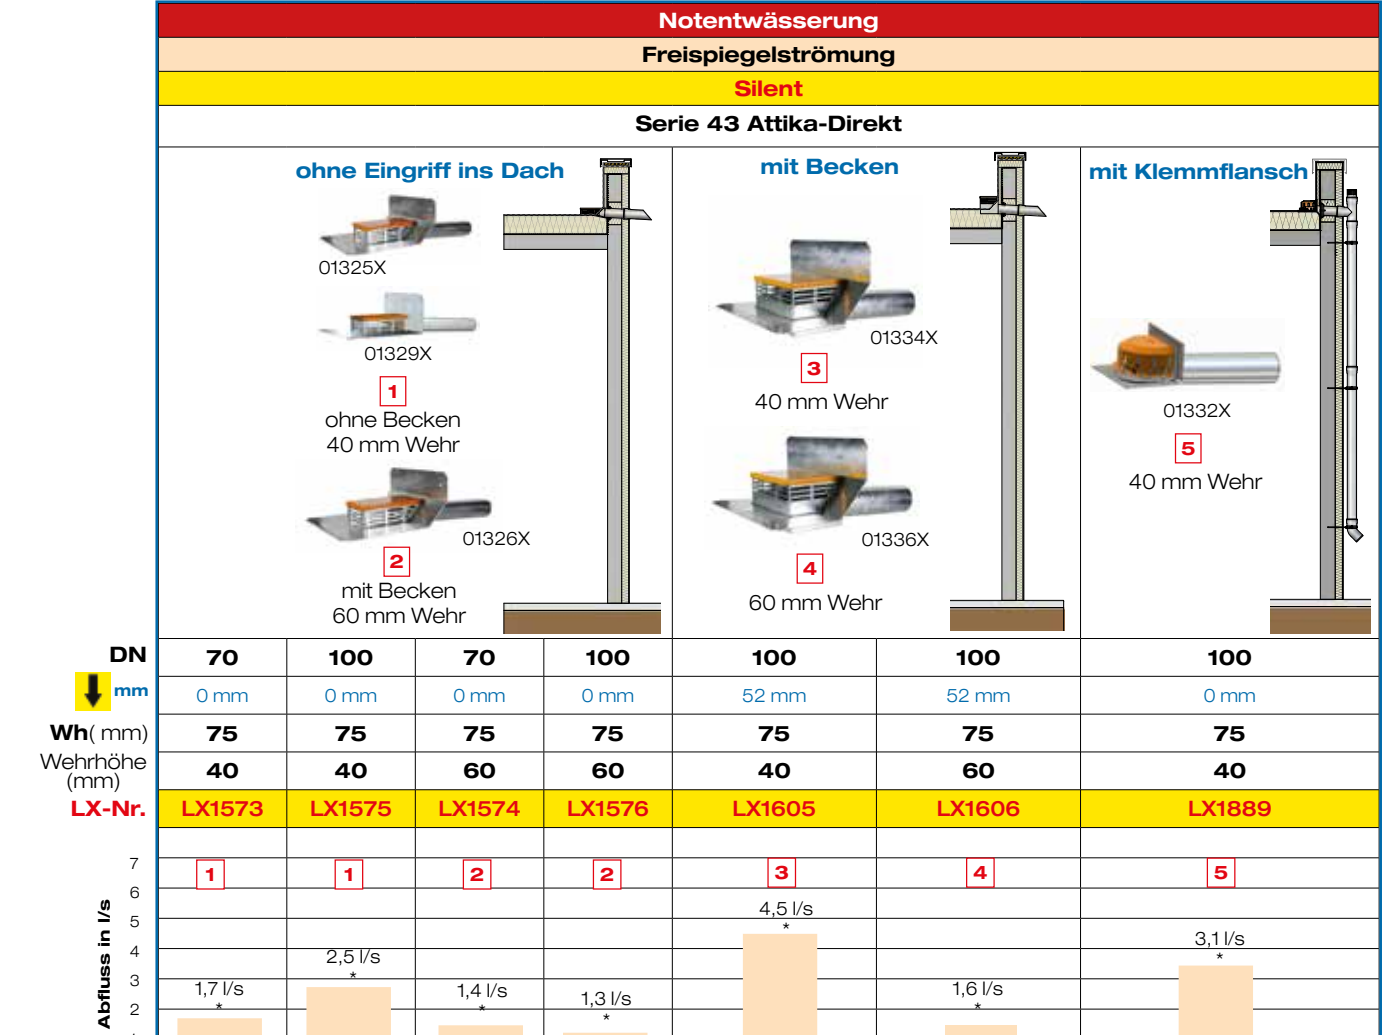

Wh (mm) = Eingrifftiefe ins Dach
Wh (mm) = Wasserhöhe auf dem Dach
* LORO Eigenmessung ohne Falleitung als Speier