

## LX-DJ BRANDSCHUTZABLAUF 2-TLG DN70

LORO-DRAINJET fire protection drain two-piece with stainless steel cover DN 70

### Описание

LORO-X DRAINJET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 49(DJ), two-piece, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 18.8 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX845, made of stainless steel, DN70




### Данни за артикула

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ЕАН код                  | 4038088088838      |
| ЕТИМ клас                | EC011398           |
| Номинален диаметър       | DN 70              |
| Външни размери (ВxШxД)   | 260 x 260 x 453 mm |
| Тегло                    | 6,50 Kg (STK)      |
| Продуктова група         | 4                  |
| Митнически тарифен номер | 73072980           |
| Материал / Цвят          | Edelstahl, Silber  |

### Забележка за употреба

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig ... (прочетете пълния текст онлайн)

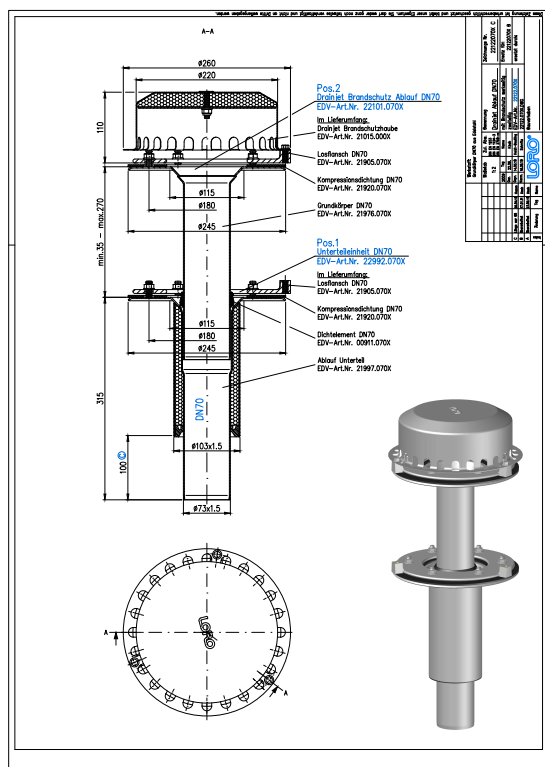

### Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 845](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)