

## LORO-DJ BRANDSCHUTZ-NOTABL. F.BAUSEITG.

## LORO-DRAINJET Brandschutz Notablauf für bauseitigen Brandschutz zweiteilig mit Edelstahlhaube DN 100

## Beschreibung

LORO-X DRAINJET Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, Serie 49(DJ) zweiteilig Brandschutz bauseitig, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 38,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX542, aus Edelstahl, DN 100




## Artikeldaten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>EAN-Code</b>          | <b>4038088088944</b>      |
| <b>ETIM Klasse</b>       | <b>EC010827</b>           |
| <b>Nennweite</b>         | <b>DN 100</b>             |
| <b>Außenmaße (HxBxL)</b> | <b>300 x 300 x 463 mm</b> |
| <b>Gewicht</b>           | <b>9,00 Kg (STK)</b>      |
| <b>Warengruppe</b>       | <b>4</b>                  |
| <b>Zolltarifnummer</b>   | <b>73072980</b>           |
| <b>Material / Farbe</b>  | <b>Edelstahl, Silber</b>  |

## Verwendungshinweis

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung zum Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und können so für die Ableitung von Löschwasser sorgen. LORO-X Brandschutz-Dachentwässerungssysteme sind nur im Komplettsystem ... (vollständigen Text online lesen)

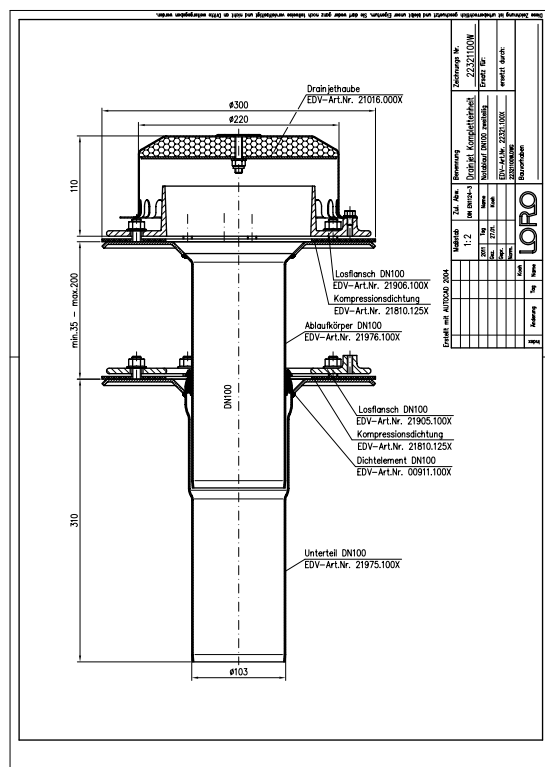

## Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
System-Datenblatt LX 542

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)