# Product data sheet

LORO_Produkt-Datenblatt_22721.070X_en.pdf
Article 22721.070X
15.10.2026, 14:30

## LORO-DL BRANDSCHUTZ-NOTABL. F.BAUSEITG.

**LORO-DRAINLET fire protection emergency drain for on-site fire protection two-piece with stainless steel strainer basket DN 70**

### Description

LORO-X DRAINLET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 84(DL), two-piece, customer-provided fire protection, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX 848, discharge rate 5.5 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX1095, made of stainless steel, DN70

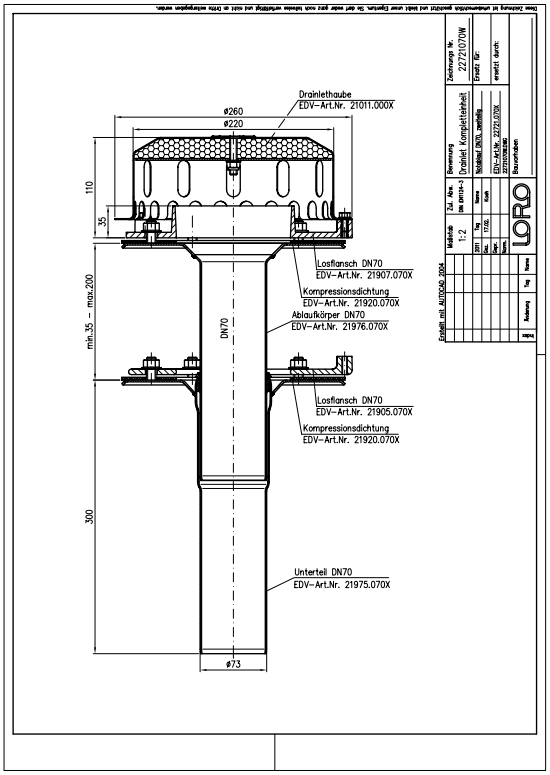


### Article information

| | |
|---|---|
| EAN Code | **4038088088876** |
| ETIM Class | **EC010827** |
| Nominal diameter | **DN 70** |
| Outside measurements (HxWxL) | **260 x 260 x 453 mm** |
| Weight | **5,70 Kg (STK)** |
| Product group | **4** |
| Customs tariff number | **73072980** |
| Material / Color | **Edelstahl, Silber** |

### Usage note

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET ® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET ® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlusssystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und … (read the full text online)

### Downloads

Alles online

CAD drawing (PDF)
System data sheet LX 848
CAD (DWG)
Brochure (PDF)
System data sheet LX 1095
Certificate (PDF)
CAD 2D (DXF)